


Skärsjön Utlopp - SE635760-143571

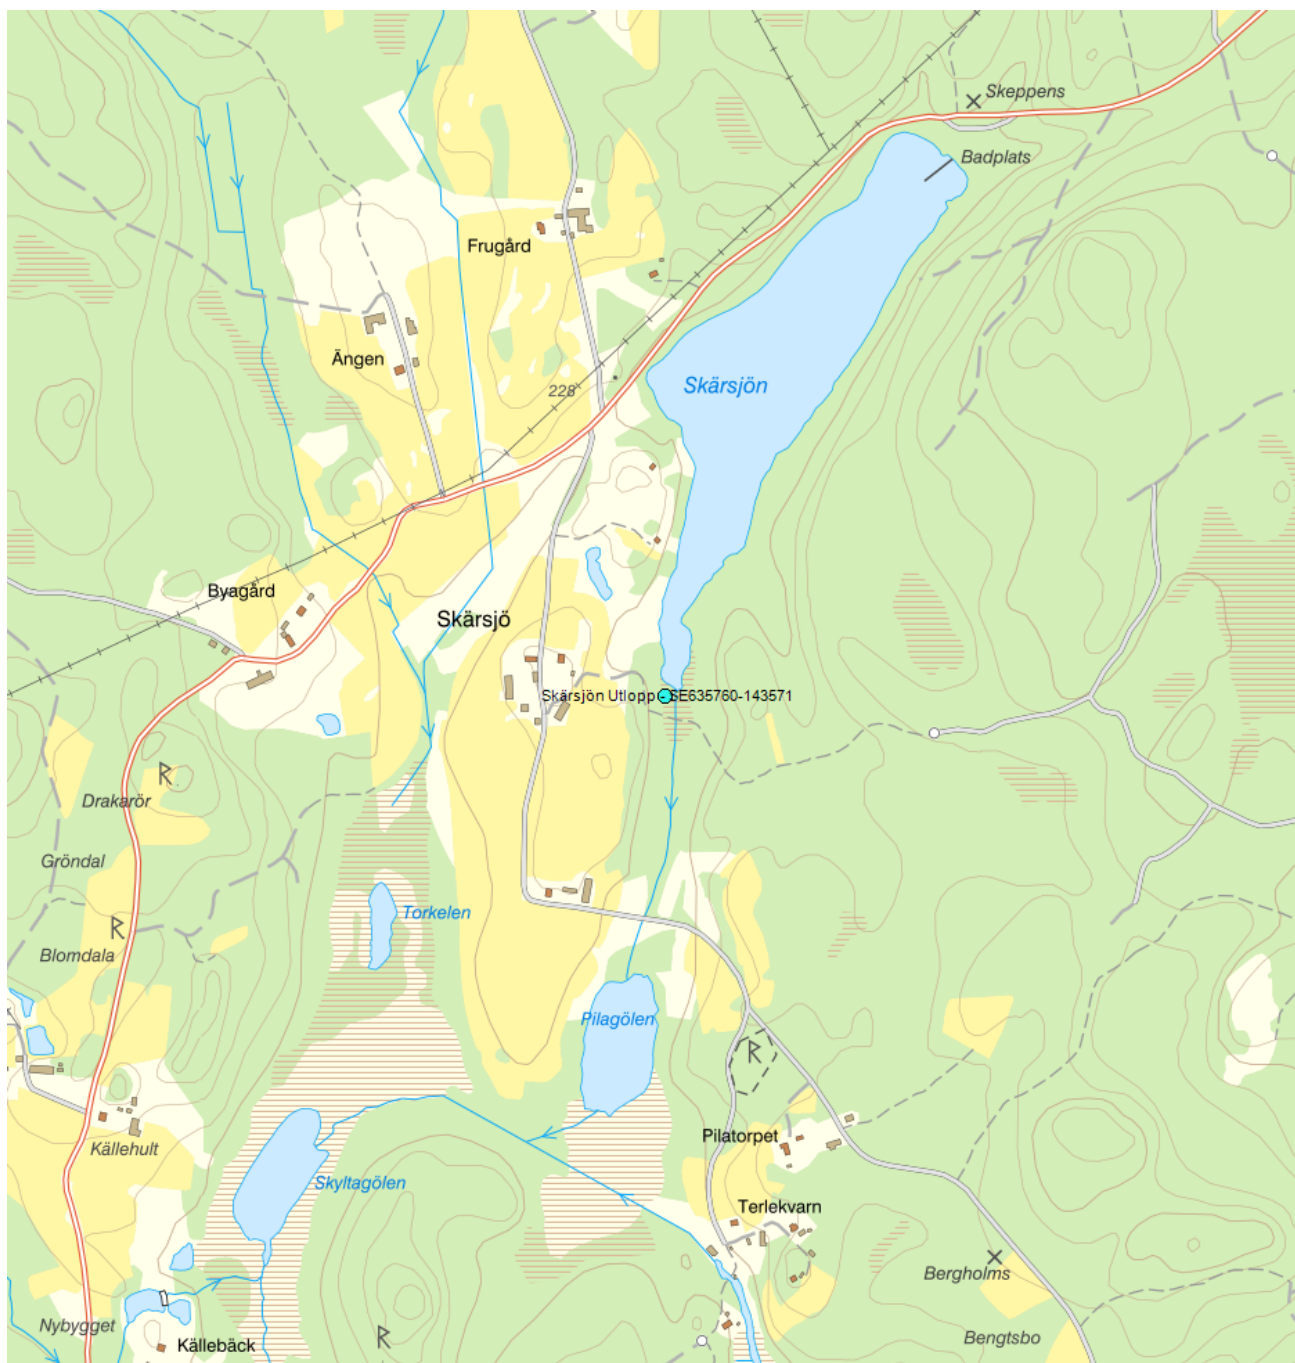

Vattenkategori	Sjö	Län	Jönköping - 06
Distrikt	4. Södra Östersjön - SE4	Kommun	Sävsjö - 0684
Huvudavrinningsområde	Emån	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Skärsjön (WA77881247)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE635760-143571>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	4460	Skärsjön Utlopp
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk	Kvicksilver i gädda		Skärsjön

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljusförhållanden		2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljusförhållanden	Vattenfärg	2 gånger per år	2002	-
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk	Kvikksilver i gädda	Prioriterade ämnen		Var femte år	2004	-
RMÖ, Jönköpings län, Miljögifter i fisk	Kvikksilver i gädda	Prioriterade ämnen	Kvikksilver och kvikksilverföreningar	Var femte år	2004	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsförhållanden		2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning		2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	pH	2 gånger per år	2002	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	Alkalinitet	2 gånger per år	2002	-

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköping

E-post beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/Vattenforvaltning.aspx>