


Toftaån, Forsa - SE637033-143082

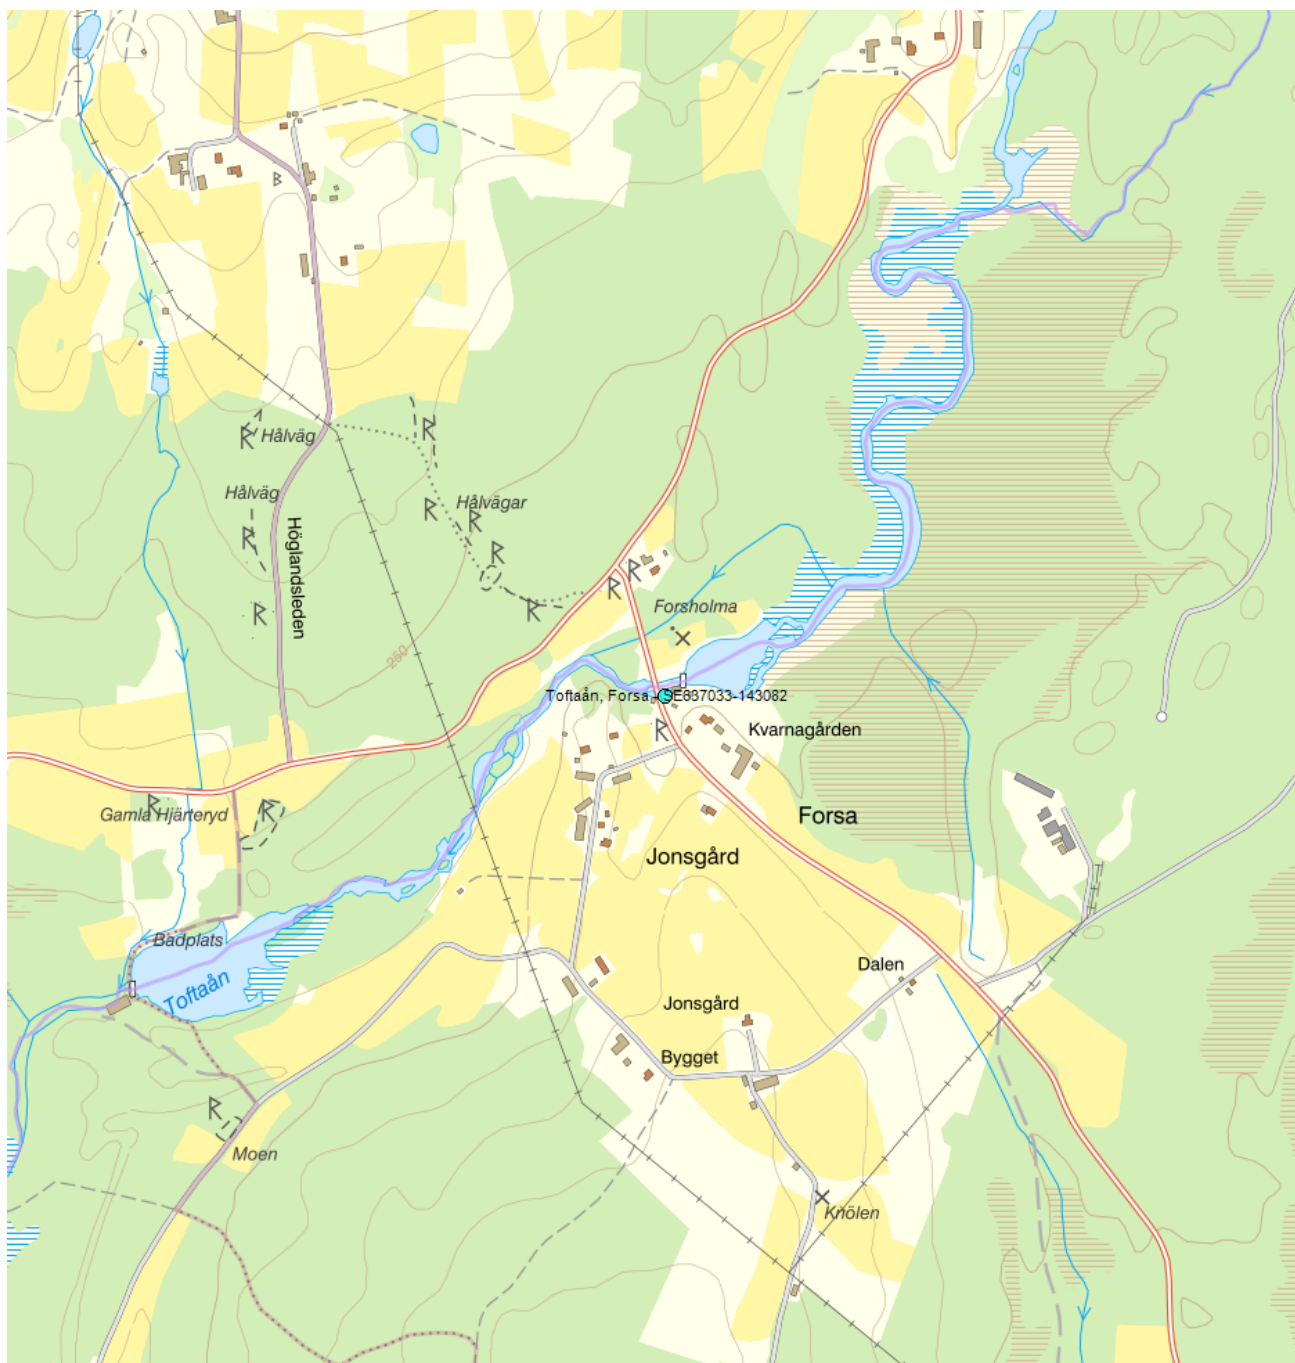

Vattenkategori	Vattendrag	Län	Jönköping - 06
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Nässjö - 0682
Huvudavrinningsområde	Lagan	Förvaltningscykel 4 (2022-2027):	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE637033-143082>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	5054	Toftaån Forsa
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	7375	Toftaån, Forsa

Provtas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår/Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljusförhållanden		6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Ljusförhållanden	Vattenfärg	6 gånger per år 2005	-
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen		2 gånger per år 2005	-
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalkväve	2 gånger per år 2005	-
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	Näringsämnen	Totalfosfor	2 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Calcium	6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalium	6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Natrium	6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsförhållanden		6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning		6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	pH	6 gånger per år 2005	-
KEU, Jönköpings län	Vattenkemi i vattendrag (VK3)	Försurning	Alkalinitet	6 gånger per år 2005	-
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	Försurning		-	0 -
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	pH	-	0 -
KÖ, Nässjö kommun	Vattenkemi i vattendrag	Försurning	Alkalinitet	-	0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	KEU, Jönköpings län	Försurning	Alkalinitet
		Försurning	pH
		Ljusförhållanden	Vattenfärg
	KÖ, Nässjö kommun	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve

Kontakta Länsstyrelsen i Jönköping

E-post beredningssekretariatet.jonkoping@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/Vattenforvaltning.aspx>