


L. Köperödssjön - SE647758-127870

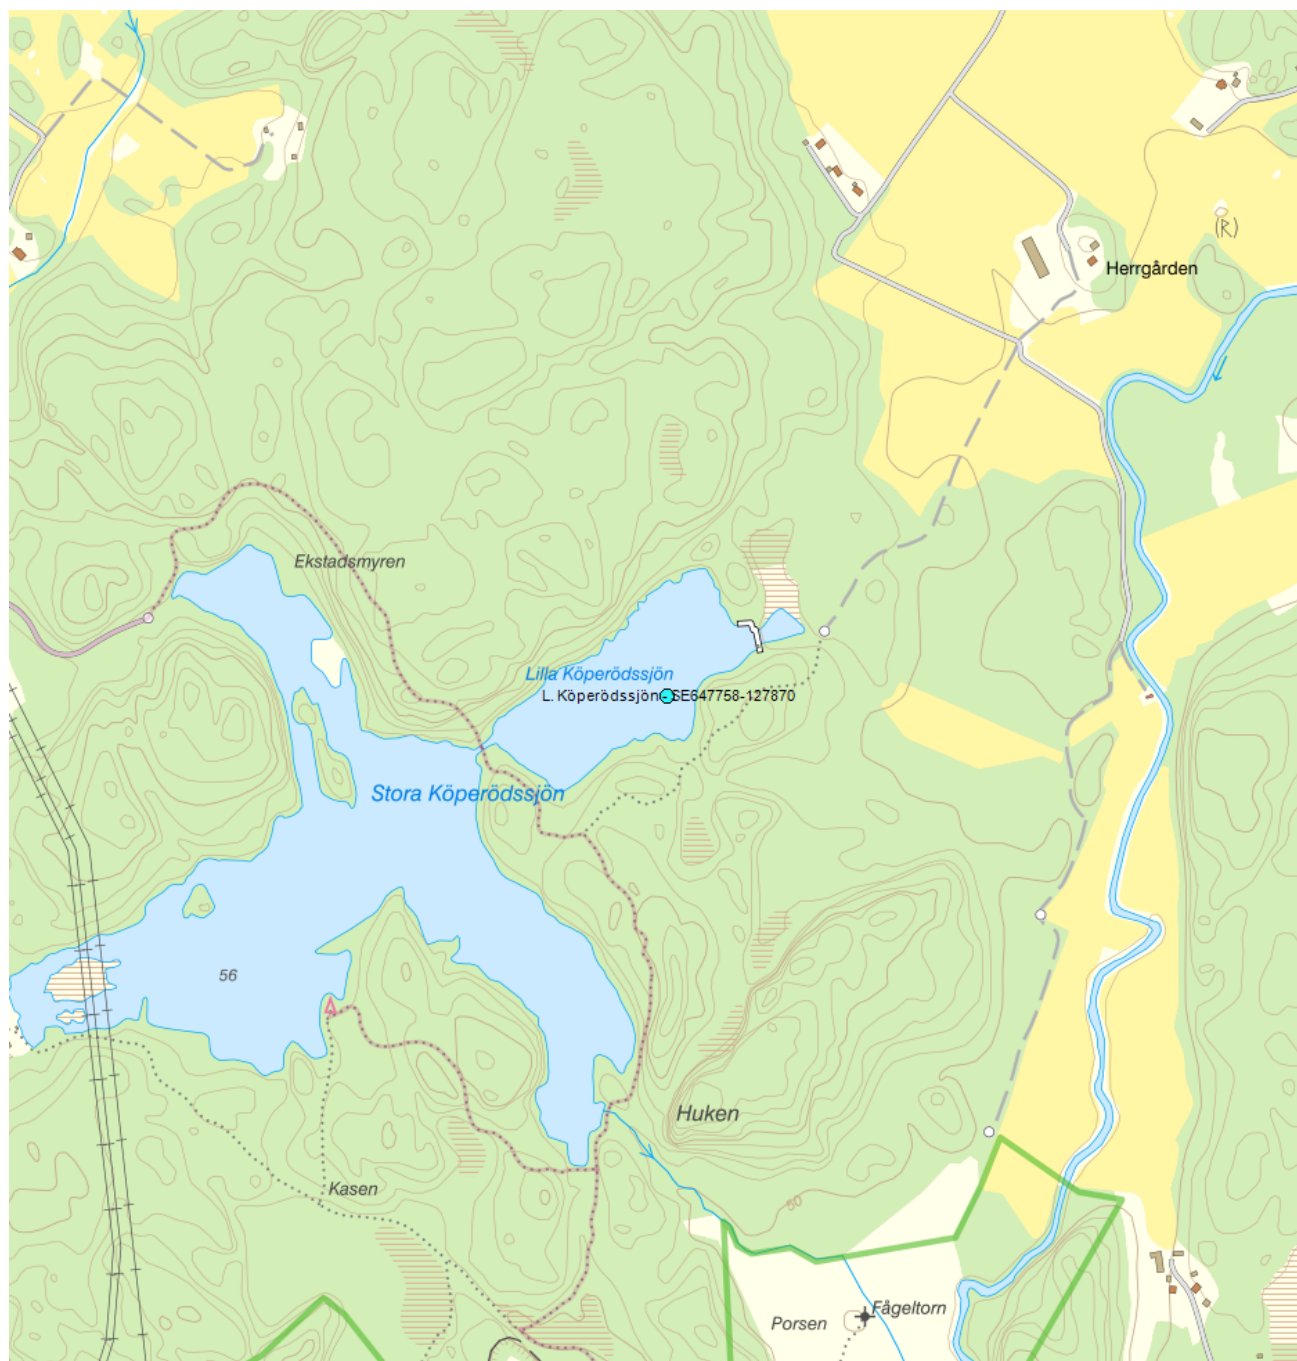

Vattenkategori	Sjö	Län	Västra Götaland - 14
Distrikt	5. Västerhavet (nationell del) - SE5	Kommun	Uddevalla - 1485
Huvudavrinningsområde	Bäveån	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021): Lilla Köperödssjön (WA77601454)	

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE647758-127870>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar		L. Köperödssjön

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Syrgasförhållanden		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Syrgasförhållanden	Syrgas	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Ljusförhållanden		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Ljusförhållanden	Siktdjup	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Ljusförhållanden	Vattenfärg	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Ljusförhållanden	Grumlighet	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen	Totalkväve	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen	Totalfosfor	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen	Ammonium	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Näringsämnen	Nitrat + nitrit	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Temperaturförhållande		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Temperaturförhållande	Temperatur	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Salthaltsförhållanden		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Försurning		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Försurning	pH	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Försurning	Alkalinitet	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	2 gånger per år	1973	-
SRK Bäveån	Vattenkemi i sjöar	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Suspenderade ämnen	2 gånger per år	1973	-

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kontrollerande övervakning	SRK Bäveån	Försurning	Alkalinitet
		Försurning	pH
		Ljusförhållanden	Grumlighet
		Ljusförhållanden	Siktdjup
		Ljusförhållanden	Vattenfärg
		Näringsämnen	Ammonium
		Näringsämnen	Nitrat + nitrit
		Näringsämnen	Totalfosfor
		Näringsämnen	Totalkväve
		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet
		Syrgasförhållanden	Syrgas
		Temperaturförhållande	Temperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	Version
Badvattendirektivet		
Fiskvattendirektivet		
Dricksvattenförekomster	Ja	Arbetsmaterial
Nitratdirektivet		
Natura 2000		

Kontakta Länsstyrelsen i Västra Götaland

E-post beredningssekretariatet.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>