


## Stendörren 18 - SE651492-159276

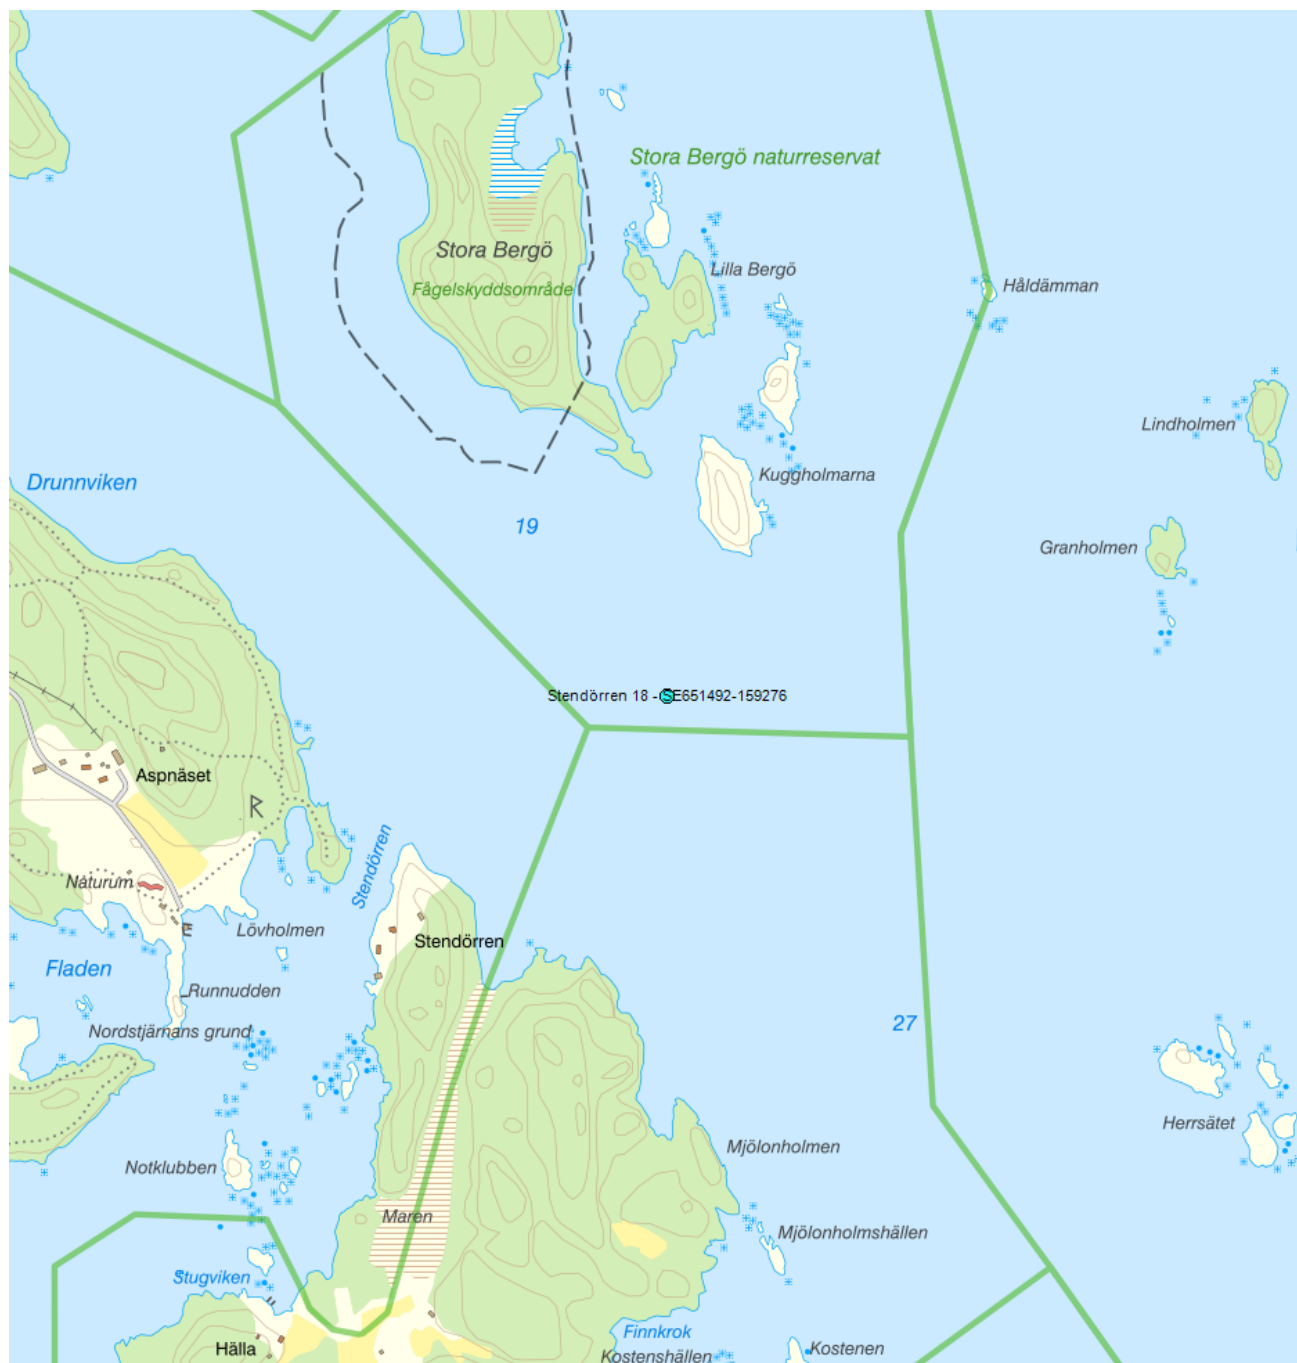

<b>Vattenkategori</b>	Kust	<b>Län</b>	Södermanland - 04
<b>Distrikt</b>	3. Norra Östersjön - SE3	<b>Kommun</b>	Nyköping - 0480
<b>Huvudavrinningsområde</b>	Havet	<b>Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):</b>	Ringsöfjärden sek namn (WA69969592)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE651492-159276>

### Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper		

**Provtas på övervakningsstationen**

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
<b>Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer</b>						
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		Var fjärde år	1980	-
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Cesium 137	Var fjärde år	1980	-
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kobolt-60	Var fjärde år	1980	-
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Mangan-54	Var fjärde år	1980	-
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Cerium-144	Var fjärde år	1980	-
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Strontium-90	Var fjärde år	1980	-
RK, Studsviks kärnanläggning	Radioaktiva isotoper	Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Europium-152, 154, 155	Var fjärde år	1980	-

**Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland**

**E-post** [D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se](mailto:D-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se)

**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>