


Sala - SE663694-153790

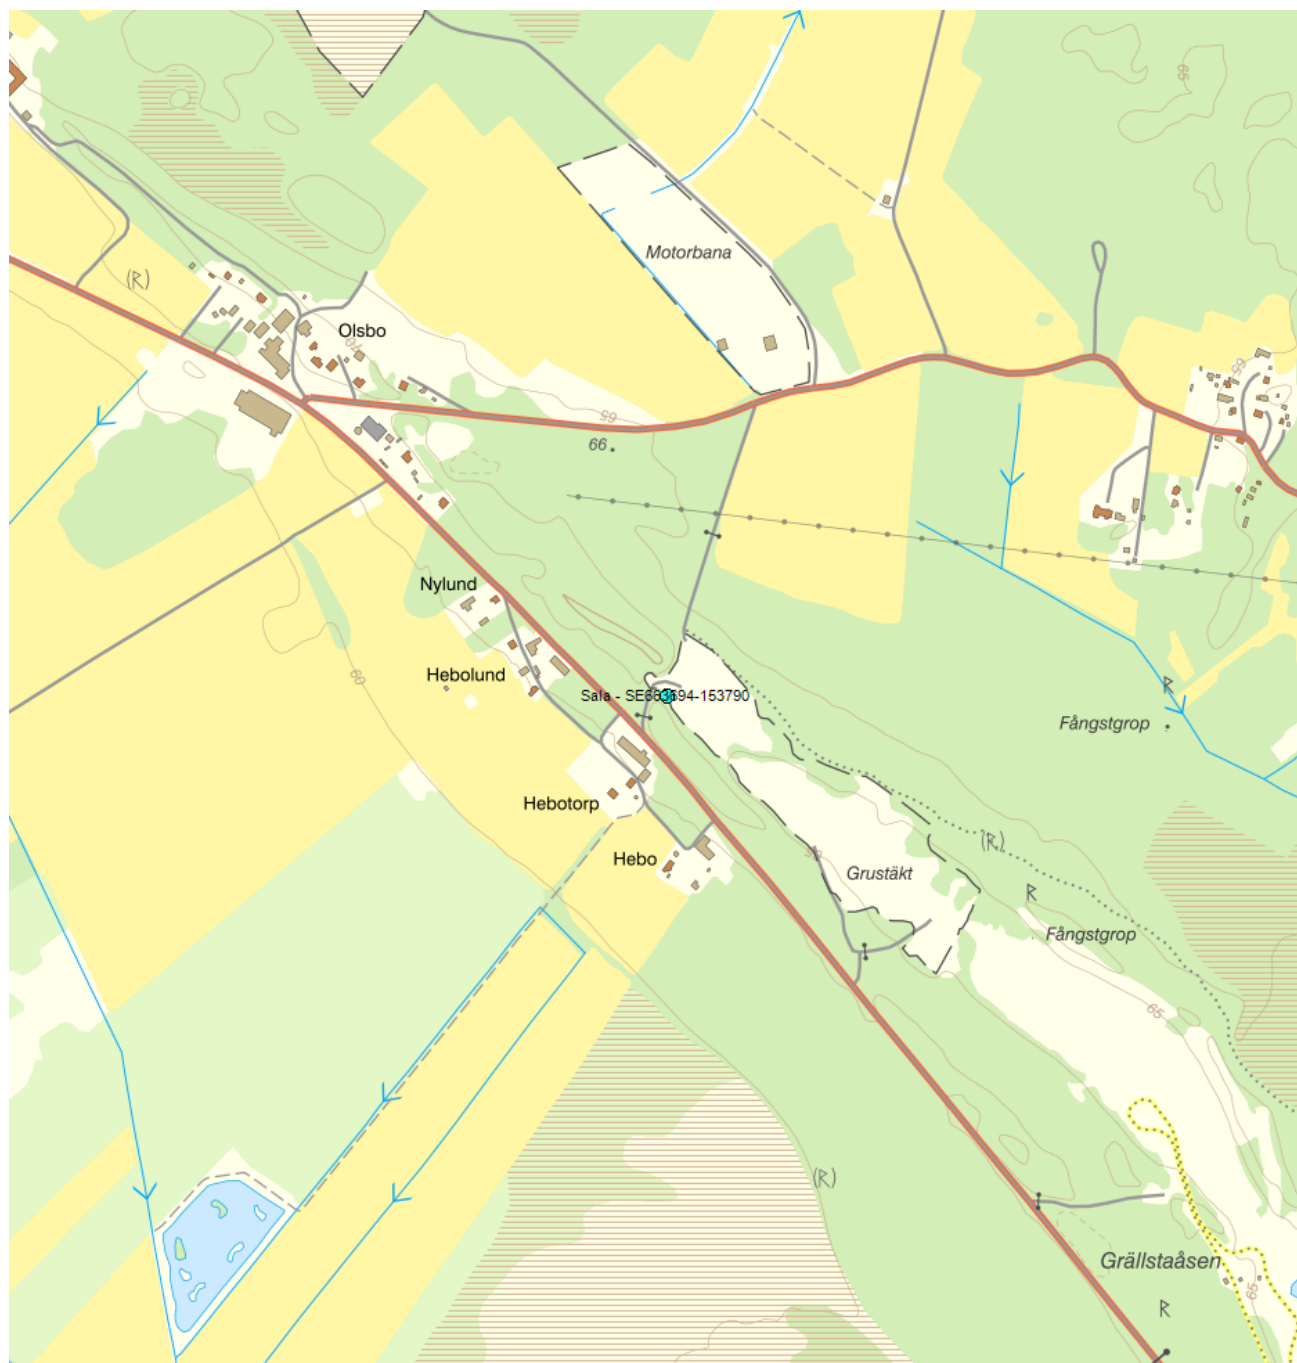

Vattenkategori
Distrikt
Huvudavrinningsområde

Grundvatten
3. Norra Östersjön - SE3
Norrström

Län
Kommun
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):

Västmanland - 19
Sala - 1981
Badelundaåsen_Sätrabrunn
(WA14406491)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE663694-153790>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program
NMÖ, Grundvattennätet

Undersökning
Grundvattennivå

Programspecifikt ID

Programspecifikt namn

Provtas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
---------	--------------	-----------------	-----------	----------	---------	--------

Kvantitativa kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvattennätet	Grundvattennivå	Grundvattennivå		24 gånger per år	1965	-
-----------------------	-----------------	-----------------	--	------------------	------	---

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

Flagga	Program	Kvalitetsfaktor	Miljöparameter
Kvantitativ övervakning	NMÖ, Grundvattennätet	Grundvattennivå	

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	Version
Dricksvattenförekomster	Ja	Arbetsmaterial
Nitratdirektivet		
Natura 2000		

Stationsparametrar grundvatten

Parameter	Klassning	Version
Källa		
Brunn	Ja	Beslutad

Kontakta Länsstyrelsen i Västmanland

E-post U-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>