


Isätrabäcken - SE664384-154671

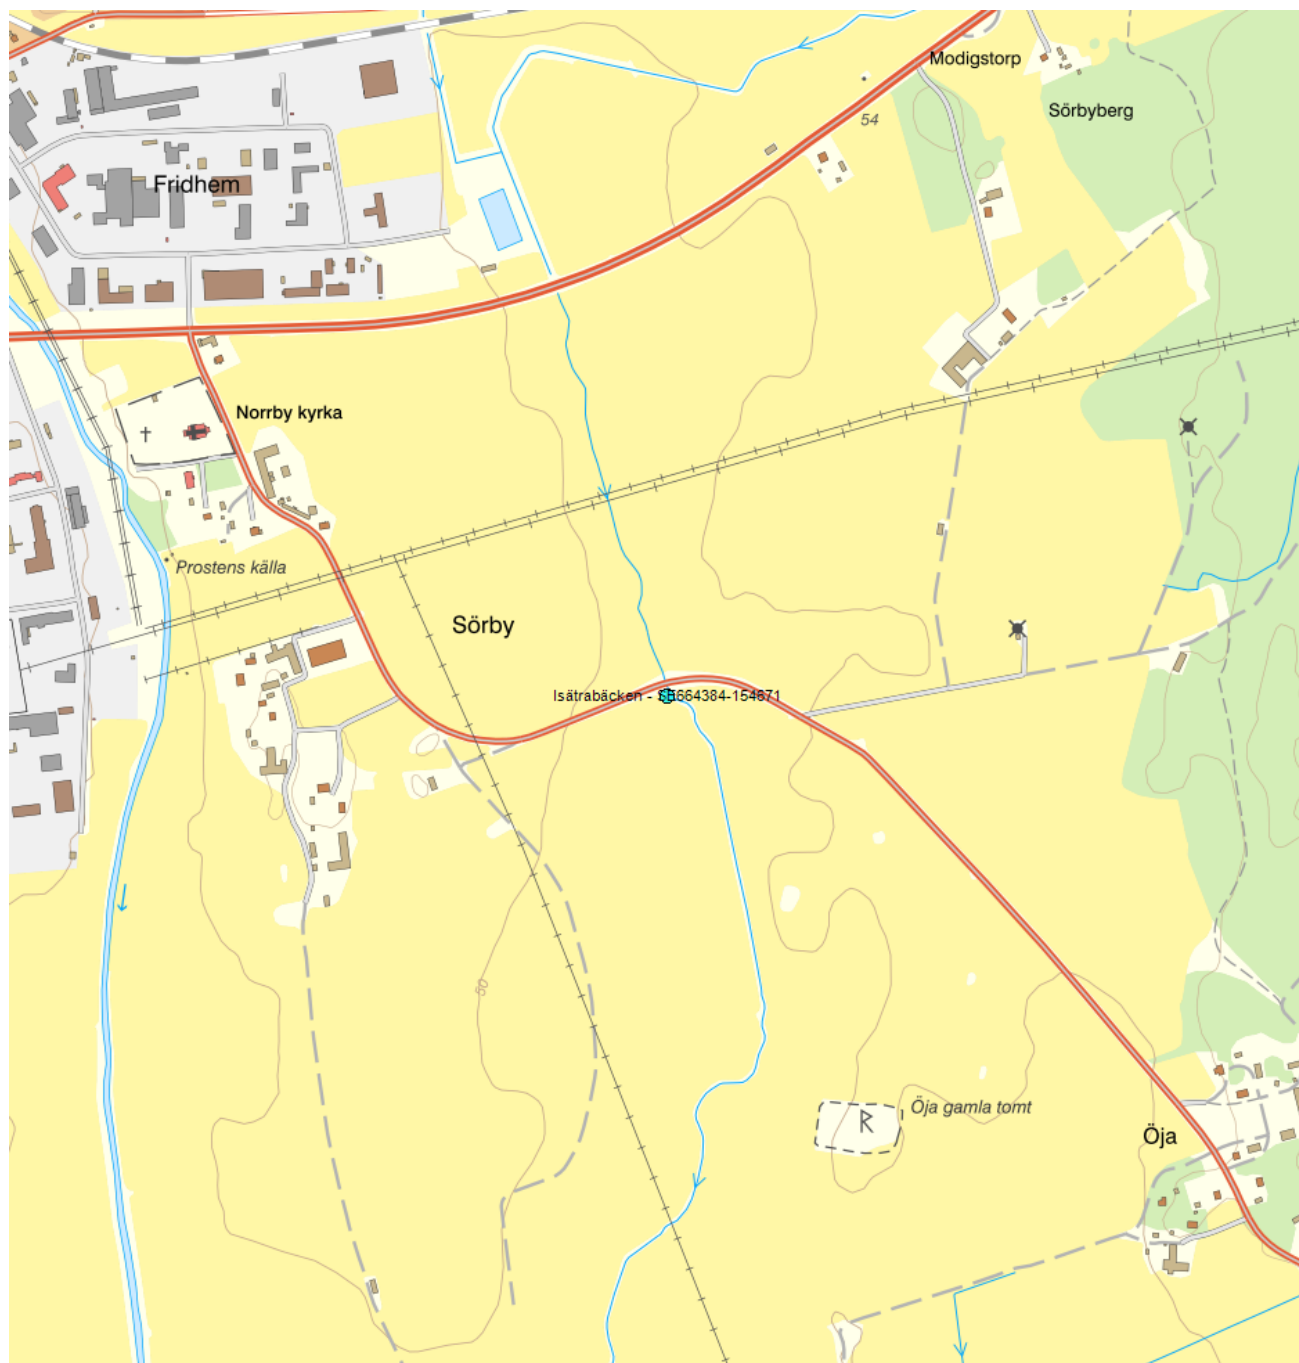

Vattenkategori	Vattendrag	Län	Västmanland - 19
Distrikt	3. Norra Östersjön - SE3	Kommun	Sala - 1981
Huvudavrinningsområde	Norrström	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Isätrabäcken (WA85492042)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE664384-154671>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
Recipientkontroll, Sala kommun	Vattenkemi i vattendrag		Isätrabäcken
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015	PFAS i yt- och grundvatten		Isätrabäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår	Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer						
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer						
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015	PFAS i yt- och grundvatten	PFAS 11		En gång	2015	2015
Screening av PFAS i Västmanlands län 2015	PFAS i yt- och grundvatten	PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater		En gång	2015	2015

Kontakta Länsstyrelsen i Västmanland**E-post** U-DL-beredningssekretariat@lansstyrelsen.se**Hemsida** <http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/vattenforvaltning/Pages/index.aspx>