


Brunflovikens - SE700585-144145

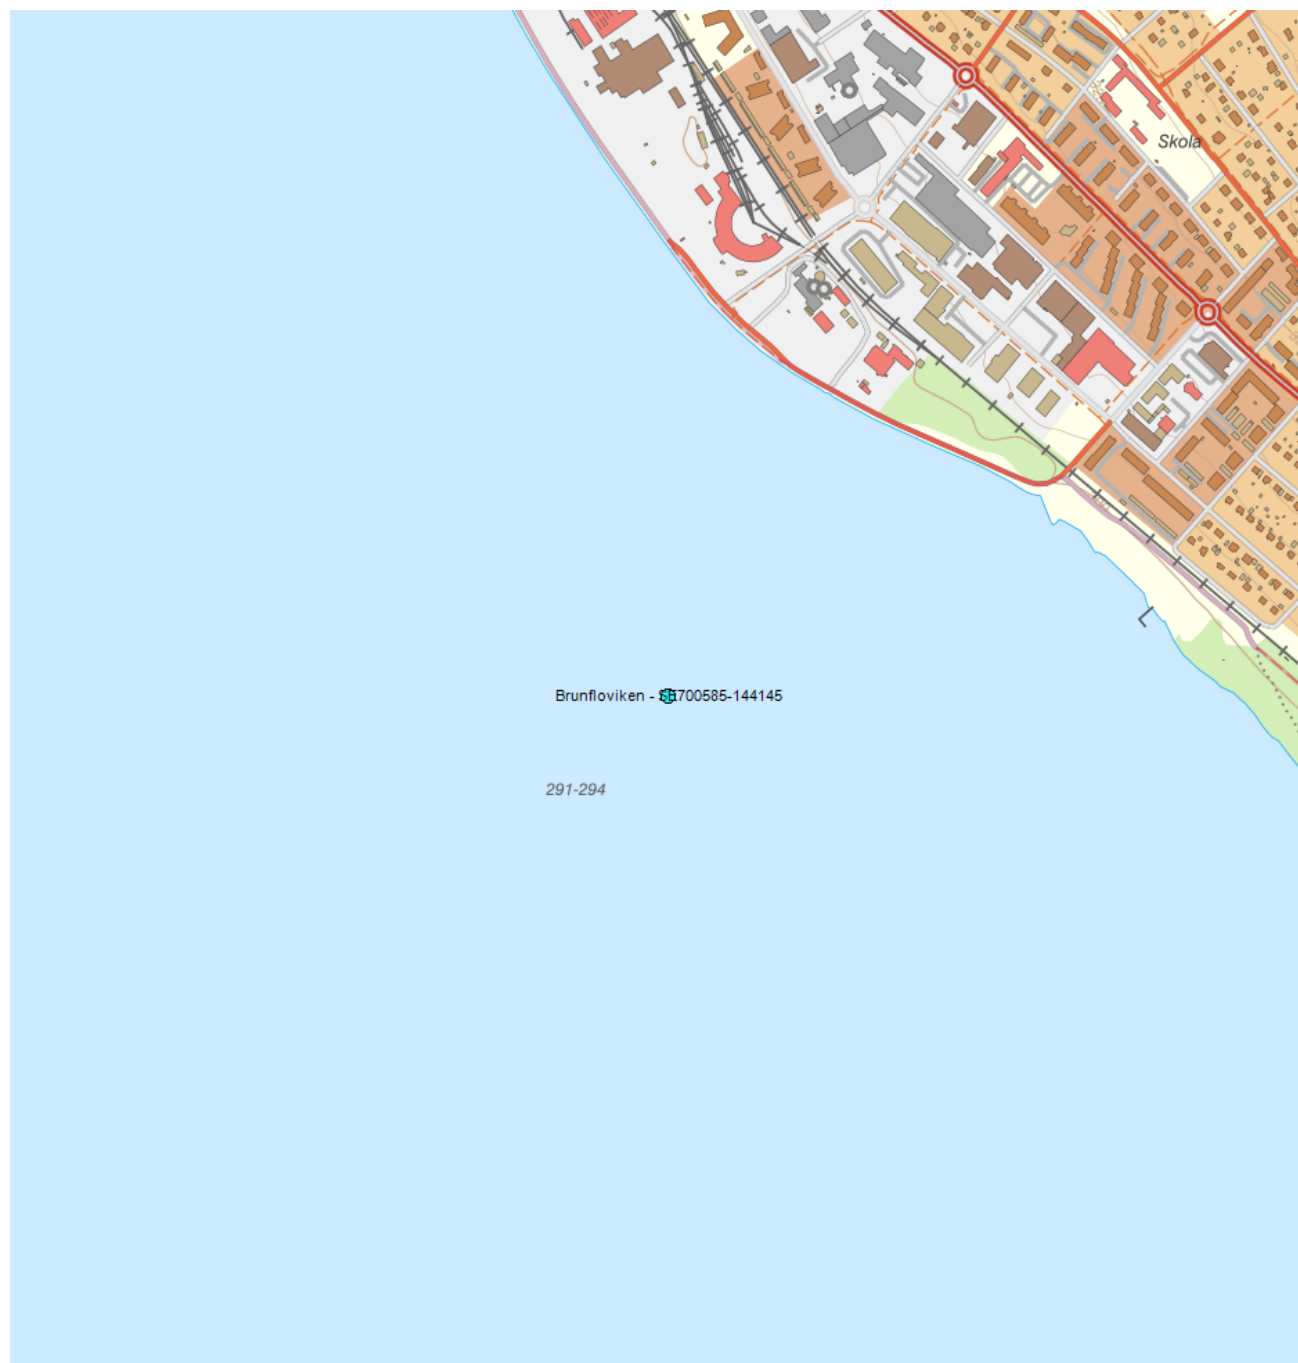

Vattenkategori	Sjö	Län	Jämtland - 23
Distrikt	2. Bottenhavet (nationell del) - SE2	Kommun	Östersund - 2380
Huvudavrinningsområde	Indalsälven	Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):	Storsjön (WA54917789)

Mer information <http://viss.lansstyrelsen.se/Stations.aspx?stationEUID=SE700585-144145>

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program	Undersökning	Programspecifikt ID	Programspecifikt namn
SRK Indalsälven	Vattenkemi		Brunflovikens
SRK Indalsälven	Mikrobiologi i vatten		Brunflovikens

Provtag på övervakningsstationen

Program	Undersökning	Kvalitetsfaktor	Parameter	Frekvens	Startår Slutår
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer					
SRK Indalsälven Vattenkemi		Syrgasförhållanden		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Syrgasförhållanden	Syrgas	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Syrgasförhållanden	Kemisk syreförbrukning, Mn	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Ljusförhållanden		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Ljusförhållanden	Vattenfärg	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Ljusförhållanden	Grumlighet	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Näringsämnen		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Näringsämnen	Totalkväve	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Näringsämnen	Totalfosfor	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Temperaturförhållande		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Temperaturförhållande	Temperatur	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Salthaltsförhållanden		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Salthaltsförhållanden	Konduktivitet	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Försurning		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Försurning	pH	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Försurning	Alkalinitet	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Försurning	Sulfat	2 gånger per år 2003	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Övriga fysikaliska och kemiska parametrar		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Klorid	2 gånger per år 2003	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Kalcium	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Vattenkemi		Övriga fysikaliska och kemiska parametrar	Magnesium	2 gånger per år 1993	-

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten	Övriga biologiska parametrar		2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten	Övriga biologiska parametrar	E-coli	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten	Övriga biologiska parametrar	Heterotrofa bakterier	2 gånger per år 1993	-
SRK Indalsälven Mikrobiologi i vatten	Övriga biologiska parametrar	Koliforma bakterier	2 gånger per år 1993	-

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter	Klassning	ID	Version
Badvattendirektivet			
Fiskvattendirektivet	Ja		Beslutad
Dricksvattenförekommster			
Nitratdirektivet			
Natura 2000			

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk

Parameter	Klassning	Version
Interkalibreringsstation		
Referensstation		
HELCOM-station		
OSPAR-station		
State of Enviroment (SoE)	Ja	Beslutad

Kontakta Länsstyrelsen i Jämtland

E-post Z-DL-vattendirektivet@lansstyrelsen.se

Hemsida <http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/eg-ramdirektiv/Pages/index.aspx>